



ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z O.O.

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 35 167 65 e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl; NIP: 671-16-02-794;

KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 27 079 000,00 PLN,

Numer konta bankowego: 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 15 listopada 2012 roku

ZPM/DN/1042/2012

Postępowanie przetargowe: ZPM/2012/KO

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. przetargu „*Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna*”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. przesyła poniżej zestawienie pytań wraz z odpowiedziami.

1. Czy Wykonawca aby spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie musiał wykazać, że dysponuje osobami mającymi uprawnienia w następujących specjalnościach:
 - Konstrukcyjno – budowlanej;
 - Drogowej;
 - Kolejowej;
 - Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 - Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 - Kierownika robót podwodnych nurka kat II lub III;
 - Hydrografem kategorii „A”?

TAK.

2. Na podstawie jakich przepisów i wymagań mają zostać wykonane sondaże hydrograficzne? Z użyciem jakich metod: czy pomiary batymetryczne mają zostać wykonane z pomiarami ręcznymi, sondą łańcuskową w odległości 1,3,5,7 i 20 metrów od linii nabrzeża, czy też dopuszcza się wykonanie pomiaru metodą hydroakustyczną, zapewniającą 100% pokrycia rejonu robót zgodnie z wytycznymi międzynarodowej organizacji hydrograficznej zawartymi w dokumencie S 44 dla kategorii pomiarów SPECJALNEJ?

Sondaże hydrograficzne mają być wykonane na podstawie obowiązujących dla terenów objętych przedmiotem zamówienia przepisów.

3. Czy dopuszczalne jest wykonanie autoryzacji przez Biuro Hydrograficzne marynarki Wojennej w Gdyni czy tylko przez odpowiedni terytorialnie Urząd Morski? Jeśli nie dopuszcza się autoryzacji sondaży przez BHMW w Gdyni to, na jakiej podstawie?

TAK.

4. Wg art. 76 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych – „podczas kontroli okresowej, o której mowa w art. 62. ust.1 pkt 2 ustawy, należy przeprowadzić kontrole nadwodnej i podwodnej budowli morskiej, poprzedzając ją:

- Pomiarami geodezyjnymi przemieszczeń pionowych i poziomych jej elementów konstrukcyjnych;
- (...)Czy na terenie objętym zamówieniem występuje sieć reperów używanych do wykonywania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych?

Jak gęsta jest to sieć? Od ilości punktów pomiarowych zależna jest wycena prac związanych z precyzyjnymi pomiarami geodezyjnymi.

Operat dotyczący punktów pomiarowych w załączeniu.

5. Jaki rodzaj pomiarów geodezyjnych wymaganych jest przy dokumentowaniu ew. przemieżeń poszczególnych obiektów hydrotechnicznych? Zwykła czy precyzyjna? Jak dokładność jest wymagana?

Precyzyjna.

6. Prosimy o określenie czy dla całości prac objętych przedmiotem zamówienia (tj dla wykonania kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna), ma zastosowanie art. 83. ust 1 pkt 11 ustawy o podatku VAT? Tj. czy do całości przedmiotu Zamówienia stosuje się zerowa („0”) stawka podatku VAT?

Wyłącznie Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia powyższego celem zgodnego z obowiązującymi przepisami złożenia oferty.

7. Czy w zakresie przeglądu 5-letniego wchodzi urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego? Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju i ilości takich urządzeń.

Nie wchodzi urządzenia podlegające pod UDT.

8. Czy Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełnili warunek dotyczący doświadczenia, jeżeli osoba, której oświadczeniem dysponuje wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli (rocznej i pięcioletniej) budowli hydrotechnicznej?

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) zarówno obiektów budowlanych, jak i budowli hydrotechnicznych.

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

Zofia Musył-Kozłowska
PROKURENT

PREZES ZARZĄDU

dr Henryk Rupnik

Obręb nazwa **Kołobrzeg**

Gmina (miasto) **Kołobrzeg**

Województwo **zachodniopomorskie**

"GEOCOMP"
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Projektowych
Stanisław Wesolowski
ul. Tamopolska 10B, tel. (094) 35 434 14
78-106 KOŁOBRZEG
NIP 671-100-37-07 P-330009310

OPERAT POMIAROWY

z pomiaru *przemieszczeń pionowych*
wybranych nabrzeży portowych w
Porcie Kołobrzeg

Sporządził dnia

24. 11. 2009

Stanisław Wesolowski

Imię i nazwisko

GEODETA
Stanisław Wesolowski mgr inż.
podpis

zaw. W.G.B. I B. nr 7643

Sprawdził dnia

.....

Imię i nazwisko

.....


podpis

SCHEMAT OBSERWACJI

Pomiar przemieszczeń pionowych wybranych
nabrzeży portowych w Porcie Kołobrzeg
(czesc 2)

Kołobrzeg, 24.11.2009

Diver's Service
Adam Andrzej Bruska
ul. Wierzyńskiego 25/24
73-110 Stargard Szczeciński

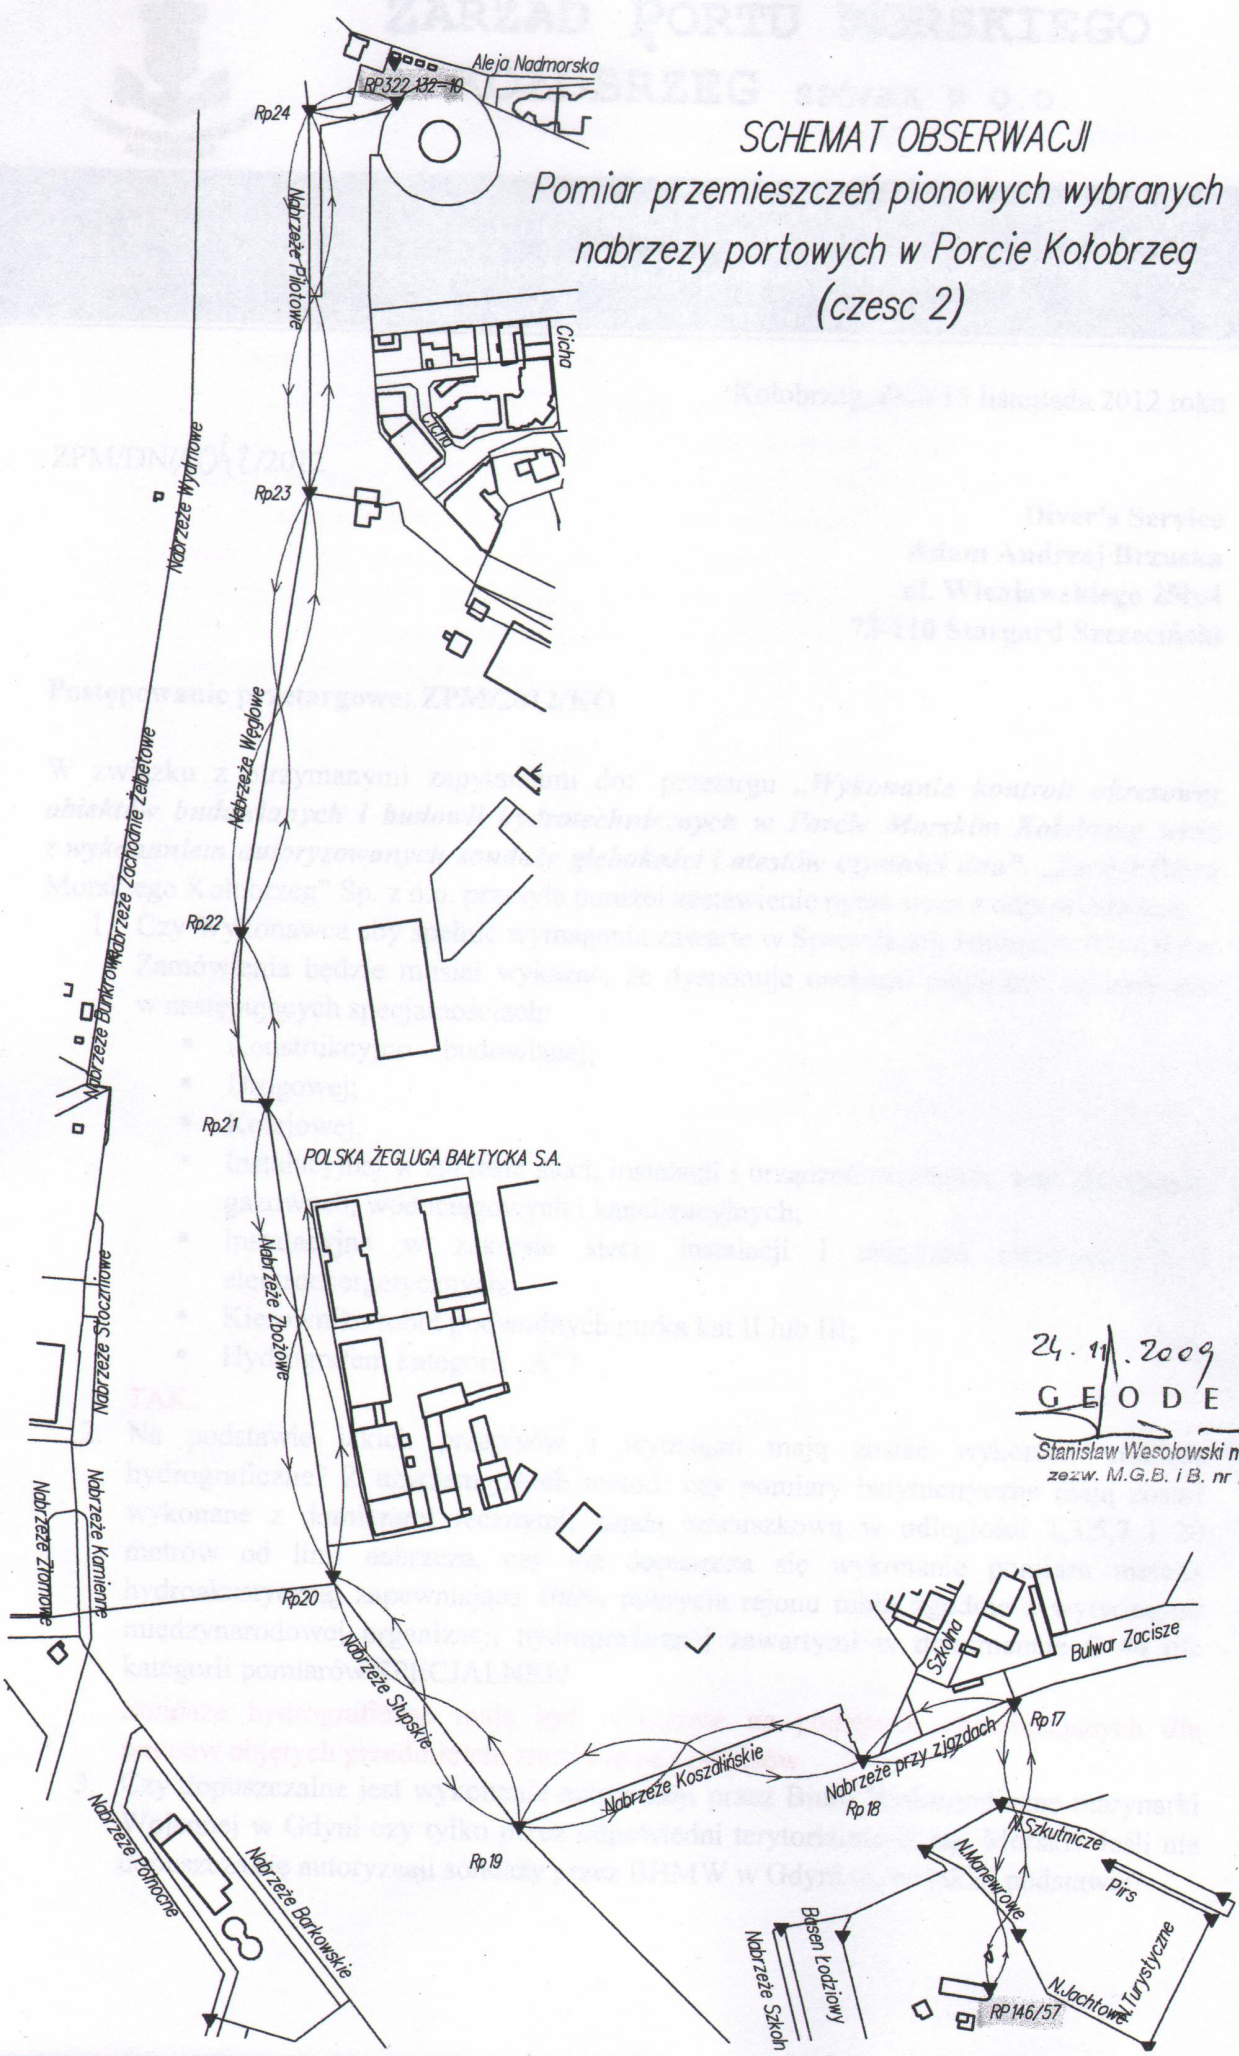

24.11.2009
G E O D E T A
Stanisław Wesolowski mgr inż.
zezw. M.G.B. i B. nr 7643