


ZAŁĄCZNIK 8.1

Lokalizacja: **PORT w KOŁOBRZEGU**

Obiekt: **Zabytkowa Reduta Morast**

Nr otworu: **o1**, Głębokość: **4,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	1	0,28	0,28
2	0,8	0,23	0,51
1	3	0,85	1,36
0,5	19,2	5,42	6,78
0,25	56,1	15,85	22,63
0,1	240,3	67,88	90,51
0,063	26,5	7,49	97,99
Pozostałość	7	1,98	99,97

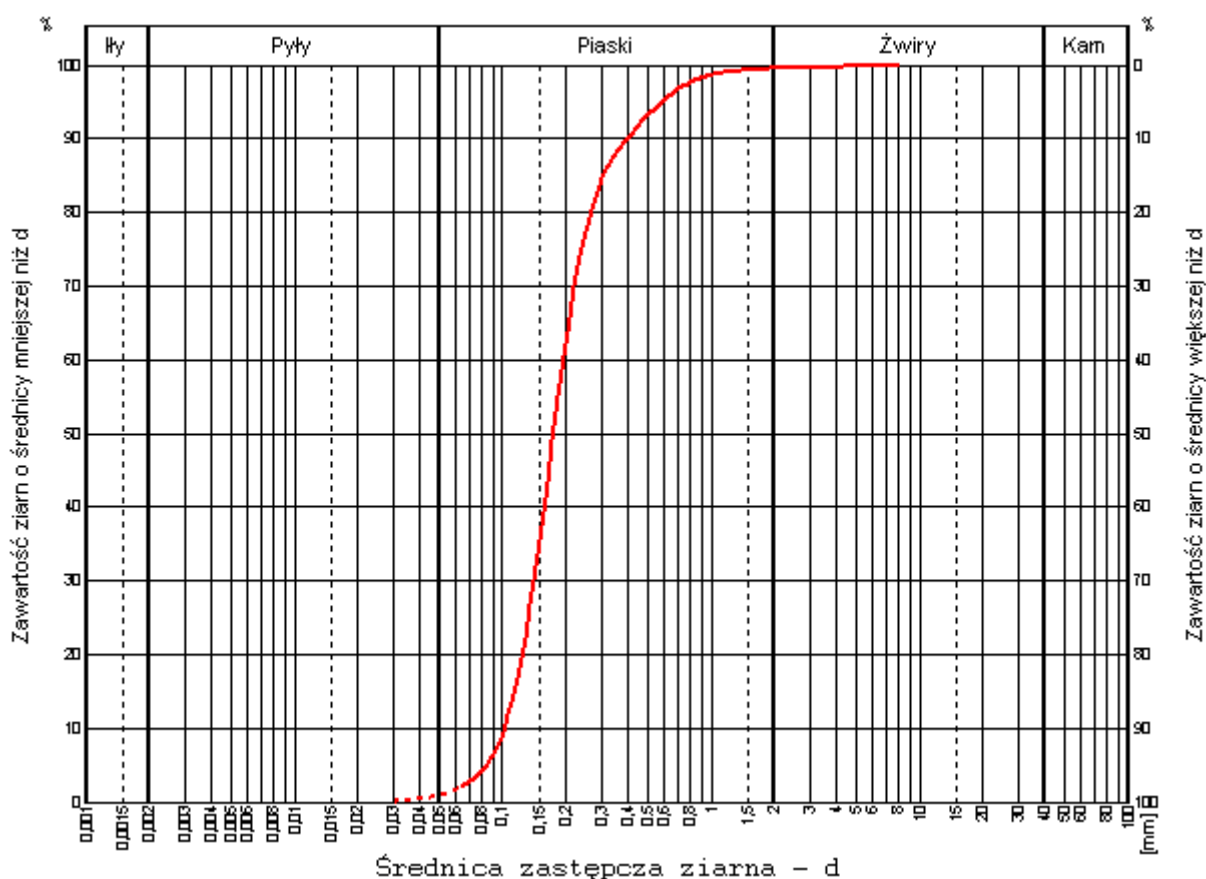

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,101509 [mm]

d20 : 0,123826 [mm]

d50 : 0,174815 [mm]

d60 : 0,194849 [mm]

U: 1,919529

Piasek drobny
(Ps)*

Piasek drobny
(FSa)**

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 12,364762 [m/d]

USBSC k10 : 0,00002950 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1