


ZAŁĄCZNIK 8.6

Lokalizacja: **PORT w KOŁOBRZEGU**

Obiekt: **Zabytkowa Reduta Morast**

Nr otworu: **o6**, Głębokość: **7,5m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0,6	0,15	0,15
0,5	7	1,70	1,84
0,25	151,5	36,68	38,52
0,1	242,5	58,72	97,24
0,063	6,8	1,65	98,89
Pozostałość	4,2	1,02	99,90

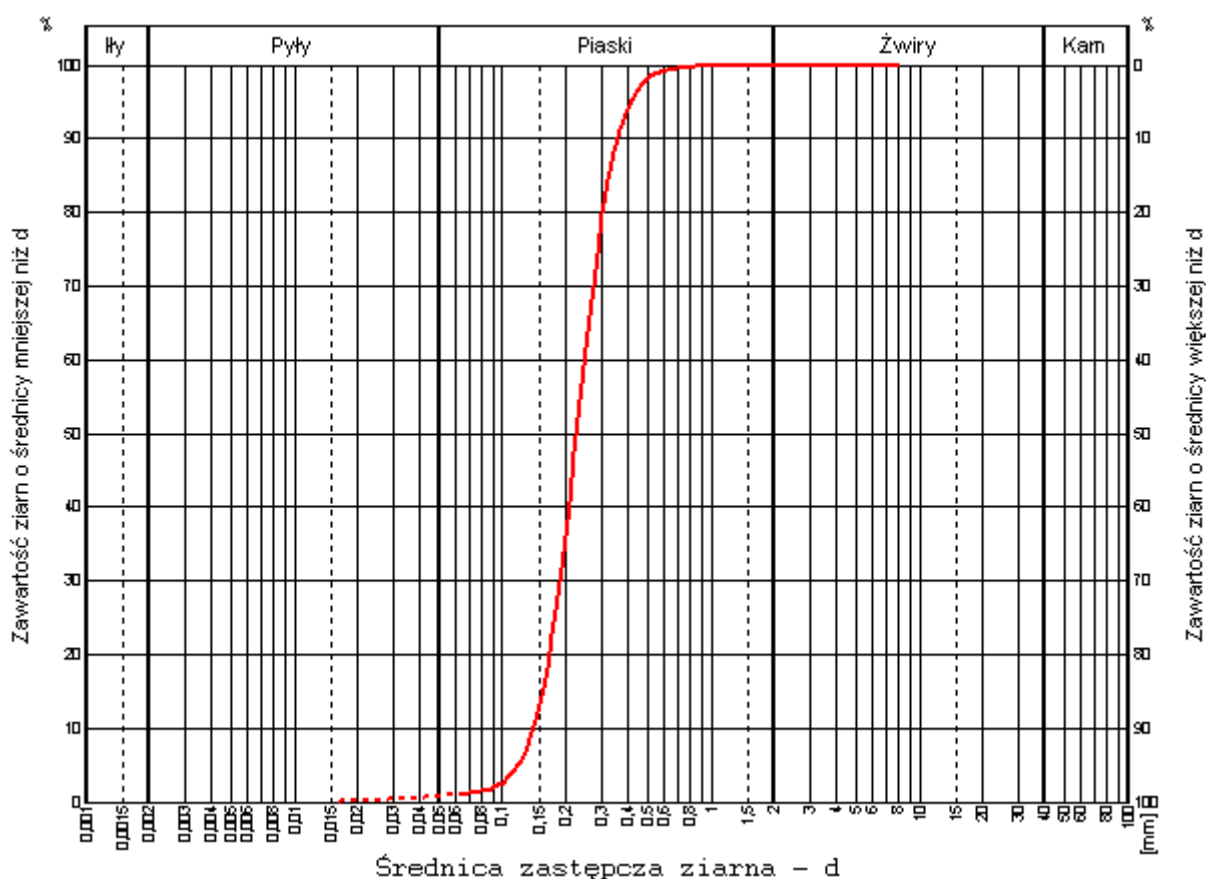

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,140655 [mm]

d20 : 0,167595 [mm]

d50 : 0,226173 [mm]

d60 : 0,246796 [mm]

U: 1,754626

**Piasek drobny
(Pd)***

**Piasek średni
(MSa)****

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 23,740472 [m/d]

USBSC k10 : 0,00005917 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1