


ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Zestawienie materiałów

Lp.	Opis	Średnica [mm]	Materiał	Katalog	Ilość [szt.]/[m.]
1	Złącze PE/Stal	Dy 25/Dn 20	PE/Stal	Wavin	1
2	Kolano stalowe 90°	Dn 20	Stal	-	2
3	rura stakowa	Dn 20	Stal	-	1
4	Kranik z zaworem gwintowanym	Dn 20	Żeliwo	-	1

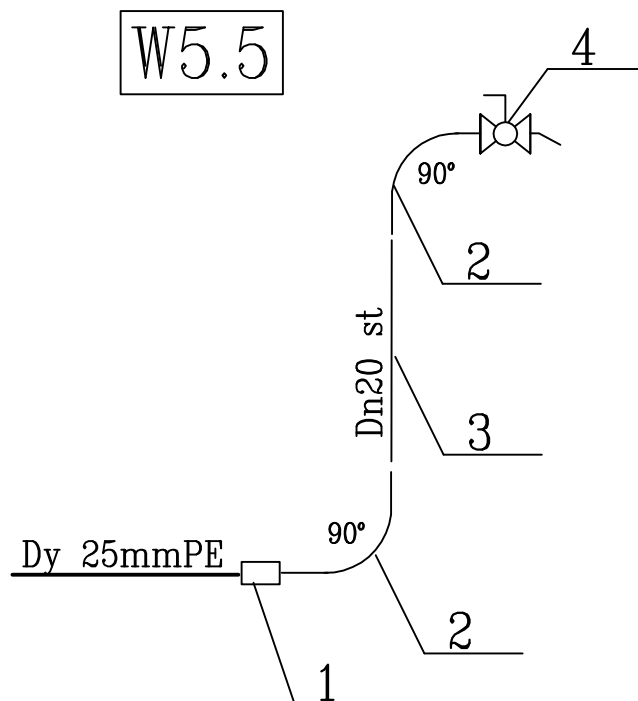

UWAGA

Zmiany kierunku proj. sieci wodociągowej
nie ujęte na schemacie należy wykonać
poprzez wygięcie rury



ul. Bohaterów Warszawy 21,
70-372 Szczecin
tel.: 501 632021, 501 397938,
fax: 91 4624043
e-mail: biuro@comono.pl

NAZWA PROJEKTU

REWALORYZACJA, REWITALIZACJA I ADAPTACJA
DLA FUNKCJI KULTURALNO-TURYSTYCZNYCH
REDUTY MORAŚT W PORCIE MORSKIM
KOŁOBRZEG

ADRES INWESTYCJI

KOŁOBRZEG, GMINA KOŁOBRZEG
UL. WARZELNICZA
DZ. NR 173/3 – OBRĘB 4

INWESTOR